

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT-EL_19-008.REV.0 | SUDAÇÃO CONDICIONADOR DE AR PAC60000PQFM5

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos casos em que haja **Sudação** (processo de condensação da água) na evaporadora do produto **PAC60000PQFM5**, favor proceder com a alteração no Suporte da Evaporadora, seguindo os procedimentos descritos abaixo:

1º Passo - Remova os filtros do ar e também os 6 parafusos indicados pelas setas;



2º Passo - Retirar a cobertura lateral esquerda e direita;



2.1 - Remova o parafuso da cobertura lateral (ambos lados) e puxe para frente do produto:



BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO




3º Passo - Retirar a aleta horizontal;





4º Passo - Remoção do gabinete frontal (cuidado neste passo, pode danificar o cabo do Display);

4.1 - Retirar os 3 parafusos da lateral contrária do painel;

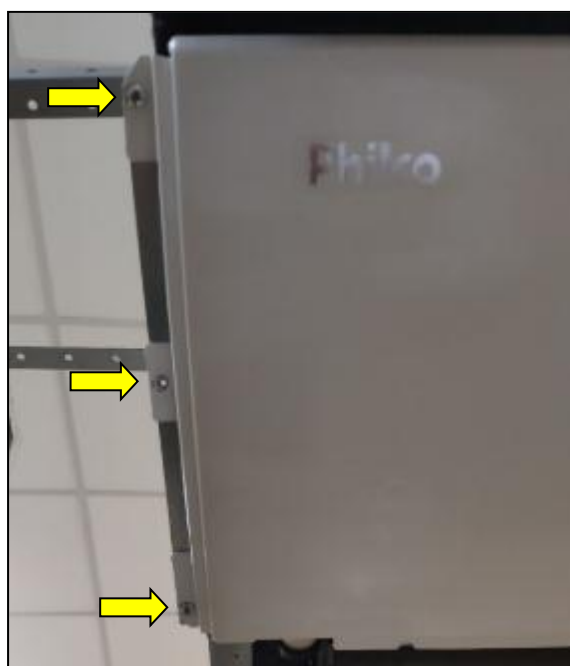


BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

4.2 - Com cuidado, remover os 3 parafusos do lado do display, utilizar algum tipo de apoio para que o painel não solte no chão:

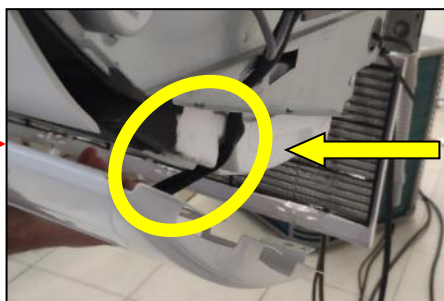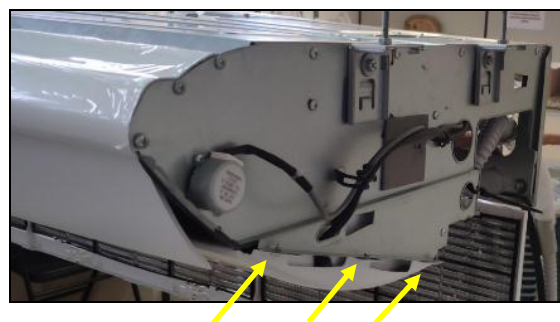

Cuidado para não danificar o cabo e o display. ⚠

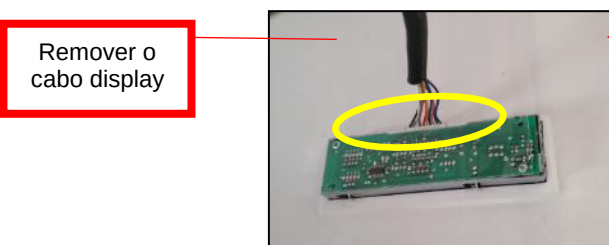

Remover o cabo display



O painel metálico pode ser removido.

5º Passo - Removendo a bandeja de drenagem de água:



5.1 – Retirar os parafusos dos apoios:





Cuidado para não danificar o cabo do motor. ⚠


BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

6º Passo - Remoção do Suporte da Evaporadora metálica:

6.1 - Retirar os 5 parafusos conforme indicado abaixo:

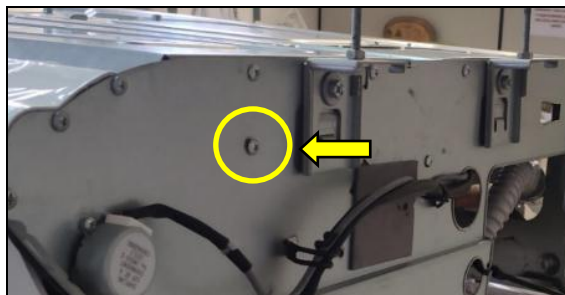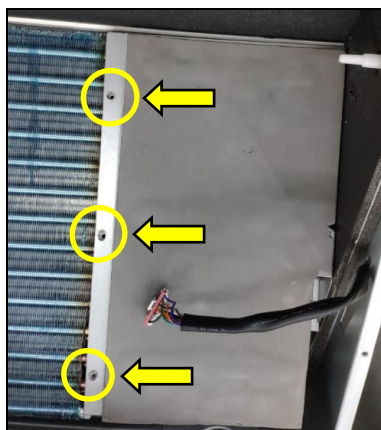

7º Passo - Alterações no Suporte da Evaporadora, efetuar novos furos na chapa conforme indicado abaixo:

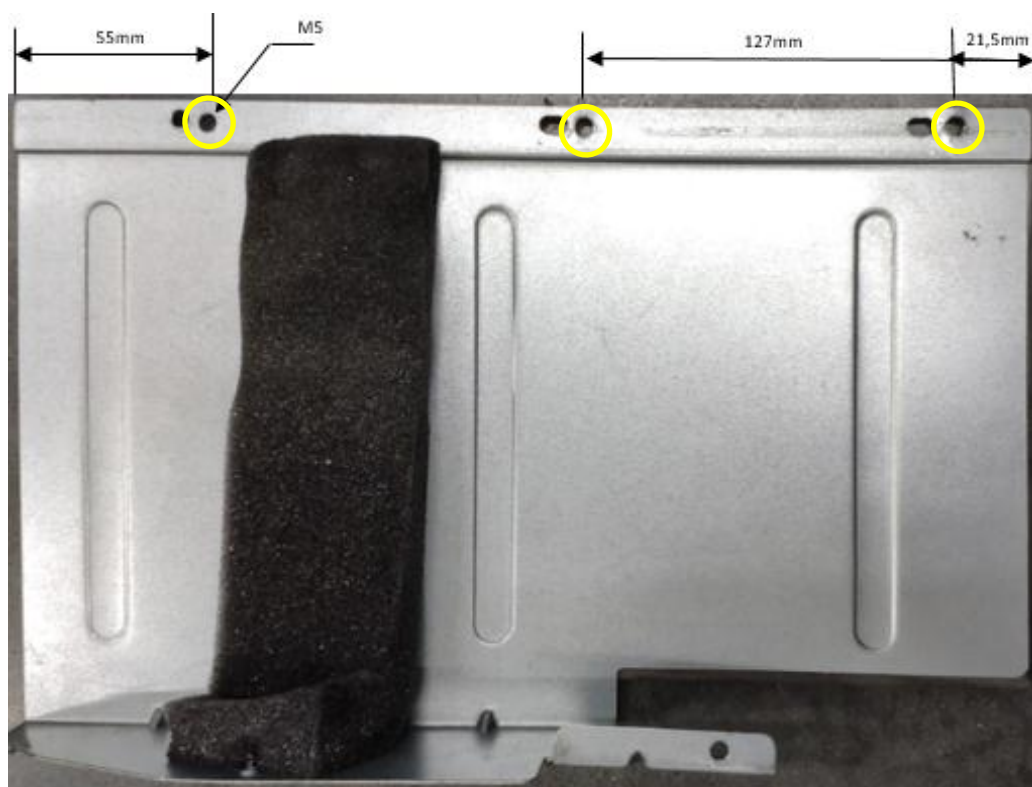

Obs: Todos os furos são M5.

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

7.1 - Cortar 12mm do suporte da evaporadora de acordo com a instrução abaixo:



8º Passo – Insira uma manta ou uma fita elastomérica de alta fixação, envolvendo o tudo aparente conforme abaixo:

Antes




Depois



BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

9º Passo - Fixe o Suporte da Evaporadora de acordo com a furação nova:

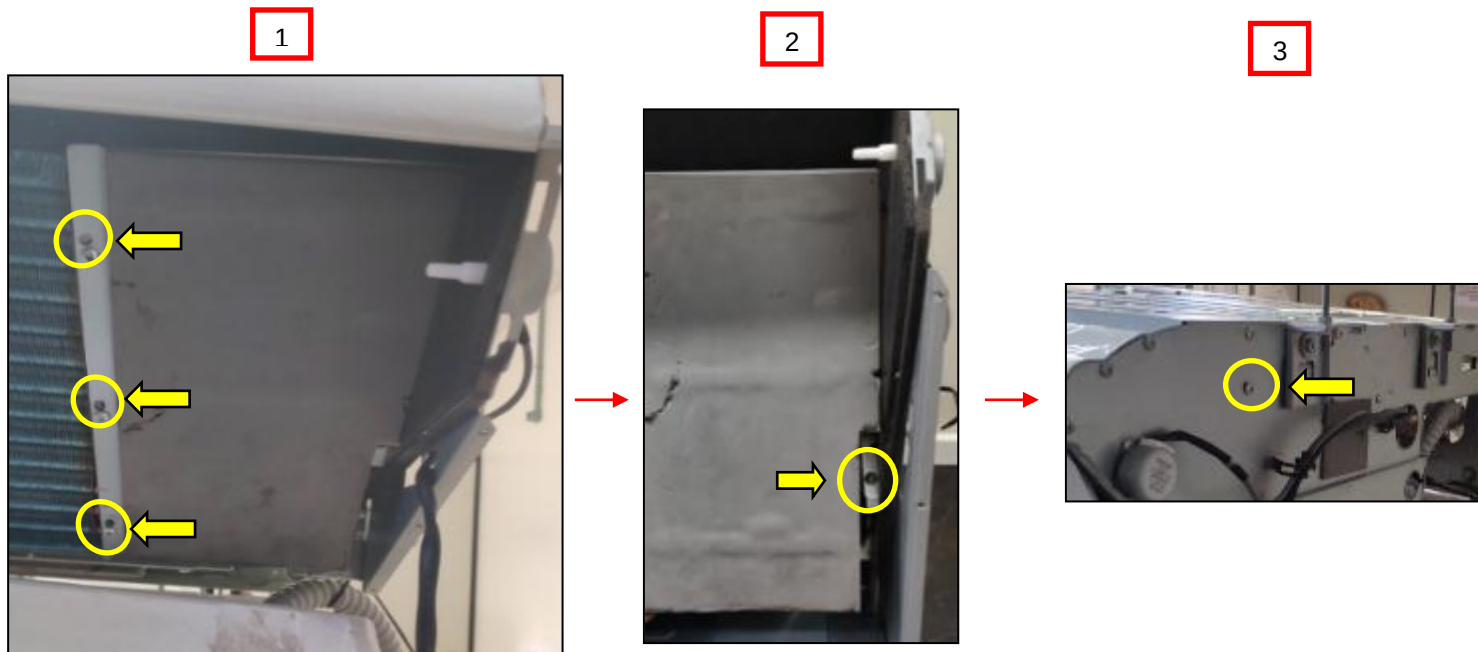

Após a alteração do Suporte da Evaporadora, realizar a montagem do produto.

Obs: Garantir que no momento da instalação há uma pequena inclinação no Produto para o lado da drenagem - aproximadamente 3°.

Em caso de dúvidas, acesse <http://treinamento.britania.com.br>
ou abra um chamado no Help-Desk.
*Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.
Joinville, Maio de 2019.*